

## Mighty Checker PRO 機能要点シリーズ 第7回 不要警告削減のためのチューンアップ...その2 適応症設定

マイティーチェッカーでは、適応症設定(医薬品や検査などと病名との適応点検の設定)により、警告がでないようにすることが可能。

1. 特定の医薬品に**病名追加**をして、適応病名がないという警告をださない
2. 特定の検査に**適応する医薬品を追加**して、その医薬品の適応病名の点検をせず、警告をださない

### 1. 特定の医薬品に病名追加をして、適応病名がないという警告をださない

例) アモバン錠 10mgを添付文書病名「不眠症」の患者でなく、「うつ病」の患者に精神安定のために処方した場合、適応病名がないという警告を出さないようにする。

<操作方法>

- ・メインメニューでチューンアップ、点検ルール変更をクリック。

#### (1) ルール情報一覧表画面

ルール情報一覧表画面で点検ルール種別の適応症設定を確認し、

医薬品のチェックを確認し、アモバン錠を入力。検索をクリック。

リスト表示のアモバン錠 10mgをクリック(青く反転)。変更をクリック。

アモバン錠を入力

検索をクリック

アモバン錠10mgをクリック

変更をクリック

追加をクリック

編集をクリック

うつ病を入力し、検索をクリック

うつ病をクリックし、追加をクリック

決定をクリック

#### (2) 適応症設定画面

適応症設定画面で枝番(\*)切替の追加をクリック。病名条件の編集をクリック。


#### (3) 病名条件編集画面

病名条件編集画面でうつ病を入力し、検索をクリック。うつ病をクリックし(青く反転)、追加をクリック。(複数病名選択可能) 決定をクリック。

\* : 枝番を使用することで、ユーザ独自のチューンアップであることを明確にします。

(4) 適応症設定画面

適応症設定画面で  
病名条件欄の病名を確認し、  
保存をクリック。(DBに登録  
される。)  
戻るをクリック。

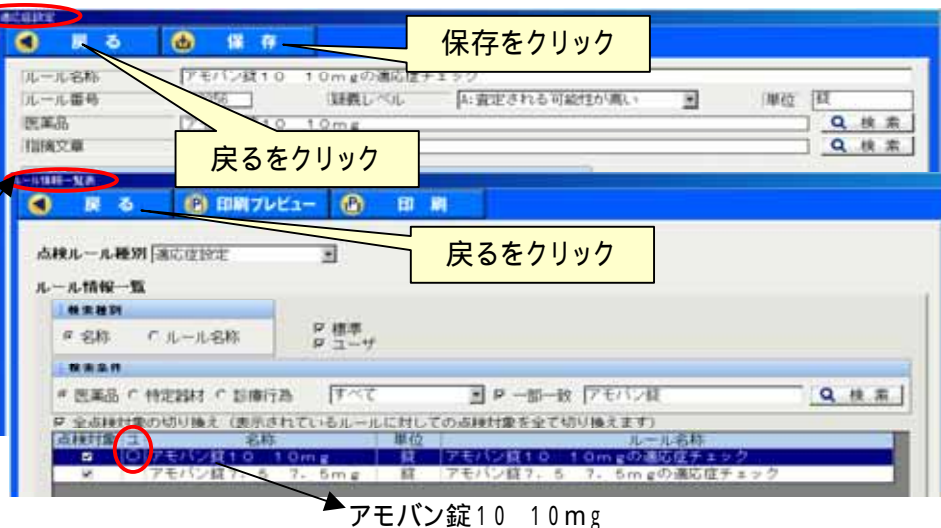


(5) ルール情報一覧表画面

ルール情報一覧表画面で  
アモバン錠10 10mgの左  
のユ欄の を確認し  
戻るをクリック。

2. 特定の検査に適応する医薬品を追加して、その医薬品の適応病名の点検をせず、警告をださない  
例) 胃癌の疑いのある患者に、「内視鏡下生検法」を実施し、「アルト」を処方した場合、アルトの適応  
病名(出血)がないという警告をださないようにする。

(1) ルール情報一覧表画面

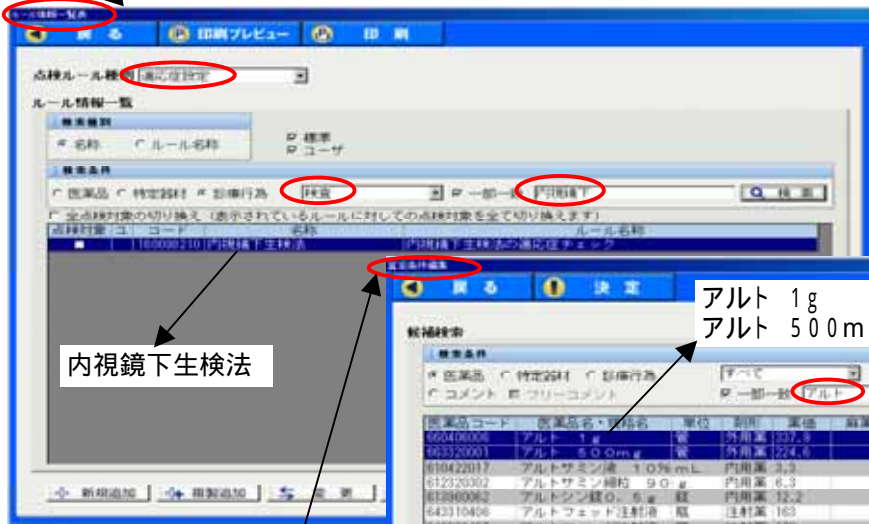


ルール情報一覧表画面で  
検査を選択し、内視鏡下を入力し、  
検索をクリック。  
内視鏡下生検法をクリック(青く  
反転)。  
変更をクリック。

適応症設定画面で  
枝番切替の追加をクリック。  
算定条件の編集をクリック。


(2) 算定条件編集画面

算定条件編集画面で  
アルトを入力し、  
検索をクリック。  
アルトを選択し(青く反転)、  
追加をクリック。  
決定をクリック。

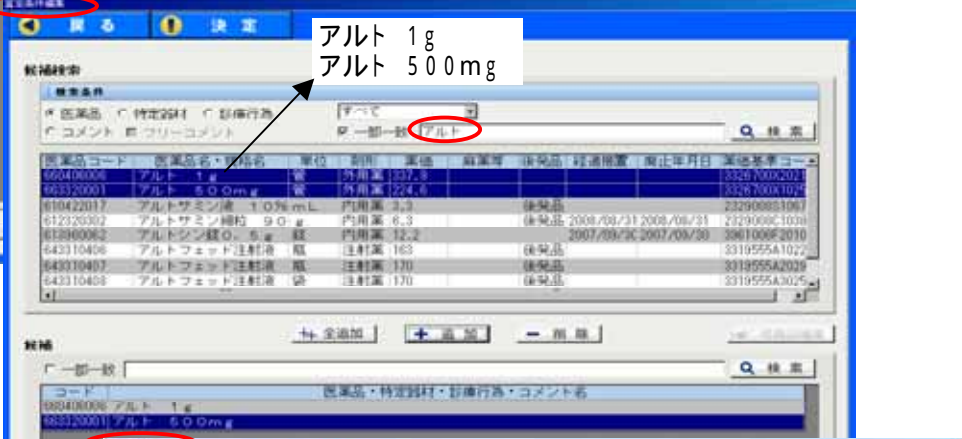

(3) 適応症設定画面

適応症設定画面で  
算定条件欄のアルトを確認し、  
保存をクリック。  
戻るをクリック。

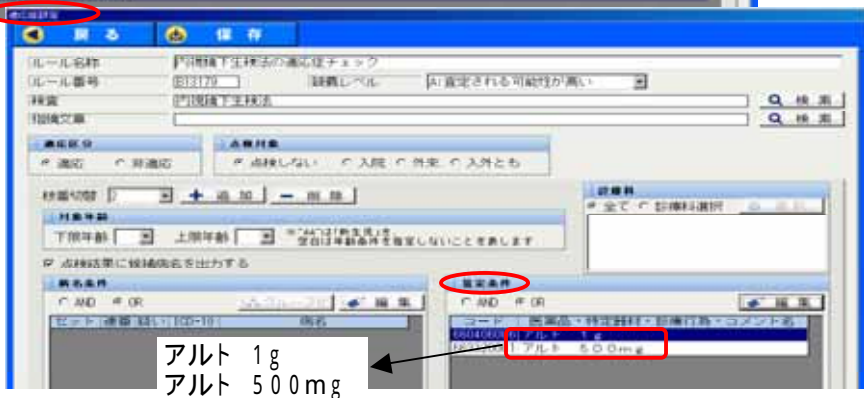

株式会社 東京エーアイエス

〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目23番11号 常光ビル  
TEL: 03-5800-5911(直通) FAX: 03-5800-5910  
e-mail: mity@tais.co.jp URL: http://www.tais.co.jp